

400 SERİSİ

SENKRON ALTERNATÖR


4 KUTUPLU 50/60 Hz - TRİFAZE

GENPOWER®

ALTERNATOR

Genel Bilgiler

STANDART ÖZELLİKLER

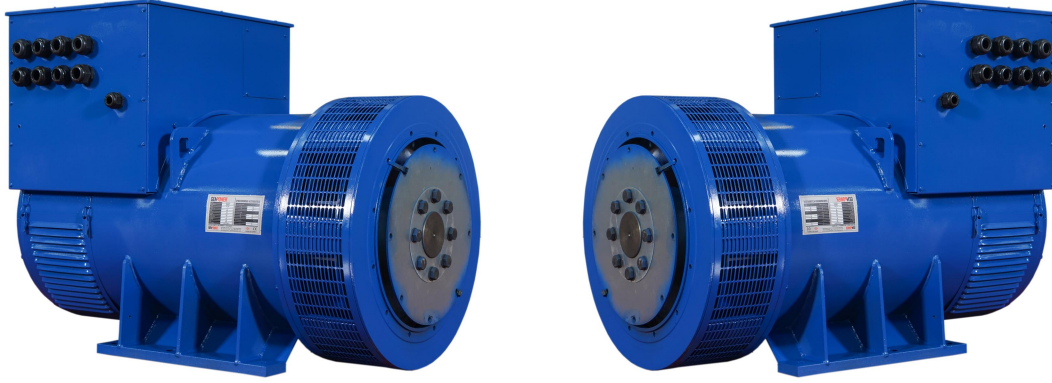

Genel Bilgiler

GENPOWER dünyaca tanınmış bağımsız bir güç üreticisi olup yalnızca jeneratörler ve senkron alternatörlerin üretiminde uzmanlaşmıştır. GENPOWER kurumsal misyonunu, enerji dönüşümünde orijinal, kendisine ait tasarımlarıyla ve yenilikçi çözümleriyle, uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma taahhüdüyle vurgulamaktadır.

Türk ve yabancı teknik ekibi, küresel taleplere ve projelere dayalı çeşitli ihtiyaçları uzun yıllara dayanan üretme uzmanlığı ile en uzun ürün ömürlü, toplam ürün güvenilirliği olan ürünler üretmek ve sürekli ürün performansını arttırmak için kesintisiz olarak çalışmalarını yapmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında ki konuya hâkim üniversitelerle ve akredite birimlerle birlikte ürün geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. GENPOWER alternatörler, en zorlu çevre koşullarına dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır. Fırçasız tip kendinden ikazlı, elektronik voltaj regülatörlü (AVR) olarak, düzgün dalga formu, düşük harmonik distorsiyonu ve yüksek verimliliği ile güvenilir bir güç kaynağı olduğunu tüm dünyada ispatlamış ve en çok tercih edilenlerden biridir. GENPOWER isteğe bağlı olarak, Doğru Akım (DC) Alternatörleri, 50 Hz – 60 Hz Düşük Gerilim (LV) Alternatörleri, Orta Gerilim (MV) & Yüksek Gerilim (HV) Alternatörleri, Işık Kuleleri için özel tasarım Alternatörleri, Kaynak Alternatörleri, Marin jeneratörler için IP44 ve IP54 koruma sınıflarında alternatörleri, Telekom Projeleri için ve özel vinçler için değişken devirli Alternatörleri, Yer Takat Üniteleri, radarlar, uçak ve helikopter motorları için yüksek frekanslı Alternatörleri de başarıyla üretmektedir.

Uygulamalar

Özellikle Benzinli, dizel veya gaz jeneratör grup uygulamalarında ayrıca buhar türbinleri, acil durum jeneratör grubunun tüm konfigürasyonların da, uzun süreli çalışmalarda Güç Santrali (Power Plant) veya sürekli, kesintisiz güç kaynağı alanlarında.

- Sanayi Tesisleri, Endüstriyel tesisler ve her türlü Ticari tesisler
- Telekomünikasyon ve GSM kuleleri, Radyo – TV verici istasyonları
- Savunma sanayi ve diğer askeriye ihtiyacı olan standart ve/veya özel projeler
- İnşaat alanları, madencilik, taş kırma, eleme tesisleri, öğütücüler ve karıştırma tesisleri, Beton üretim tesisleri, Işık kuleleri
- Tarım, sulama alanları, kırsal alanlar, Tavuk çiftlikleri, büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri
- Otel, Pansiyon, Yurt, Bakım merkezleri, Hastaneler, Poliklinikler
- Mağazalar, Atölyeler, Fabrikalar, Konutlar, Spor tesisleri, Marketler, AVM' ler, Banka şubeleri, Akaryakıt istasyonları, Taksi durakları, Kamplar
- Kiralama firmaları, Seyyar bakım araçları, Seyyar hastane, Santral ve benzeri seyyar tesisler
- Hava alanları, hava taşıtlarının ilk çalıştırılması, yer hizmetleri
- Deniz üstü platformlar, Deniz taşıtları, Tersaneler ve diğer benzeri güç ihtiyacı olan her yer

Standartlar

GENPOWER senkron alternatörler, TSE 60034-1; IEC 60034-22; GB755; BS4999-5000; NEMA MG 1.22 Standartlarına göre imal edilmektedir.

GENPOWER bu katalogta gösterilen ürün ve malzemeler kullanımda değişiklik veya dizayn geliştirme bakımından her hangi bir zamanda gelişen en son teknoloji takip etmek amacıyla haber vermeksizin değişiklik hakkına sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER



www.genpower.com.tr

Genpower, bu tabloda belirtilen değerleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

400 SERİSİ

SENKRON ALTERNATÖR

4 KUTUPLU 50/60 Hz - TRİFAZE

GENPOWER®

ALTERNATOR

Genel Bilgiler

Gövde Yapısı ve İnşa Şekli

Kaynakla birleştirilmiş çelik gövde, hava akış feder boşlukları, yüksek soğutma debisine sahip kompozit ve/veya alüminyum döküm soğutma pervanesi, gerilmelere dayanıklı esnek dökümlü ön ve arka kapakları ve esnek diskli standartlara uygun SAE bağlantı sistemiyle yüksek dayanıklılık ve kolay montaj imkânı sunar.

Sargılar ve Elektriksel Performanslar

Tüm Genpower alternatörler stator sarım adımları 2/3'tür. Voltaj dalga formunda bulunan üçlü harmoniği (3. 9.ve 15.) elimine eder ve doğrusal olmayan yüklerin sorunsuz beslenmesi için optimum bir dizayn bulunur. Şebeke ile paralel olduğunda 2/3 adım dizaynı bazen daha yüksek sargı adımlarında görülen aşırı Nötr akımlarına meydan vermez. Ful bağlanmış bir damper sargı paralel olma sürecinde salınımı azaltır. 2/3 adımlı bu sargı ve dikkatli seçilmiş kutup ve diş dizaynları çok düşük dalga formu distorsiyonunu emniyete alır.

Yapısında kullanılan yüksek kalite silisli sacdan imal edilmiş nüvesi ile yüksek verim sağlanmaktadır.

Stator ana sargısının armatür bobinleri çift kaplamalı, H sınıfı bakır tellerden yapılır, tek / çift katmanlı tam gabare sargı ve katmanlar arası konulan nomex türü H sınıfı ayırıcı perdeler ile tam izolasyon sağlanmaktadır, azaltılmış çıkıntılı, düzgün görünümü, gerilim bozulmasını ve doğrusal olmayan yüklerle başa çıkma üstünlüğü sunar.

AVR – İkaz Sistemi ve Otomatik Voltaj Regülâtörü

Kendinden ikazlı kontrol sistemi ana statordan AVR üzerinden ikaz statoruna güç beslemesi yapar. AVR nin yüksek verimli yarı iletkenleri (diyotlar transitörler vs) düşük kalıcı voltajın pozitif olarak yükseltilmesine imkân verir. Trifaze ikaz rotor diyot köprü çıkışı ana rotor ikaz alanını besler. Kısa devre veya benzeri olabilecek şoklardan diyot köprüsünü koruyan, tıkaç vazifesi gören varistör vardır.

Frekans/Voltaj oranı (U/F) sistemi ile düşük frekansa karşı AVR yi ve alternatörü koruma altına alır.


Harici voltaj ayarı için $\pm 5\%$ sınırlar içerisinde voltaj ayar imkânı sağlar.

Otomatik Voltaj Regülâtörleri (AVR), hem kendinden uyarılan hem de ayrı olarak uyarılan sistem (PMG) için hem tek hem de paralel çalışma işlemleri için özel olarak tasarlanmış ve hazırlanmıştır.

STANDART ÖZELLİKLER



MX 341 + PMG

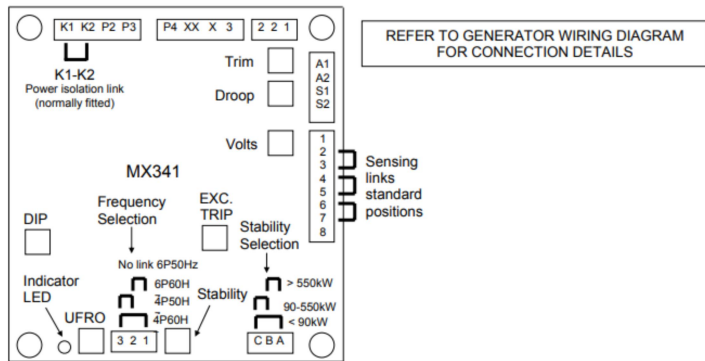

SUMMARY OF AVR CONTROLS		
CONTROL	FUNCTION	DIRECTION
Volts	To adjust generator output voltage	Clockwise increases output voltage
Stability	To prevent voltage hunting	Clockwise increase the damping effect
Ufro	To set the ufro knee point	Clockwise reduces the knee point frequency
Droop	To set the generator droop to 5% at 0pf	Clockwise increases the droop
Vtrim	To optimise analogue input sensitivity	Clockwise increases the gain or sensitivity
Exc trip	To set the over excitation cut off level	Clockwise increase the cut off level
Dip	To set the frequency related voltage dip	Clockwise increases the voltage dip

TEKNİK ÖZELLİKLER

400 SERİSİ

SENKRON ALTERNATÖR

4 KUTUPLU 50/60 Hz - TRİFAZE

GENPOWER®

ALTERNATOR

Genel Bilgiler

Terminaller ve Terminal Kutusu

Standart alternatörlerde 3 faz, faz uçları değişik gerilimler için değiştirmeye uygun 12 sargı ucu dışarı çıkarılmış ve alternatörün arka kısmına monteli terminal kutusuna bağlanmıştır.

Çelik saçtan yapılmış bağlantı değişikliği yapmaya uygun terminal kutusu AVR' yi çıkış terminallerini ve enerji kablo giriş / çıkış kanallarını ihtiva eder. Kolay işlem için sökülebilir panellere sahiptir.

Yalıtım / Empregnasyon (Emdirme)

En son teknoloji ile geliştirilen sürekli akışlı emprenye (emdirme) etme sistemidir, düşük gerilim sarımı için Genpower tarafından kullanılır; bu da mükemmel izolasyon ve koruma sağlar. Emprenye (emdirme) edilmesinin yanı sıra, statik sargılar, nemin, suların vb. emilmesine ek olarak koruyucu tropik lak ile kaplama yapısı sağlar.

Daha büyük alternatörler için sargılar, yüksek kaliteli tropik tip emprenye (emdirme) edilir ve vakum basıncı empregnasyonu (emdirme sistemi) kullanılır.

Dinamik Dengeleme (Balans)

Tüm mil üzerindeki dönen kısımlar (ana rotor, ikaz rotoru, diyot grubu ve soğutma fanı) TSE EN IEC 60034-14 ve ISO2372 standartlarına göre, balans tezgâhında dinamik bir şekilde dengelenir.

Dalga Formu (Radio Interference)

Jeneratör kullanıcıları, ihmal edilebilir radyo frekansı parazitlerine maruz kalmaktadır, Genpower alternatörler bu radyo frekans parazitlerini, VDE 0875 tarafından izin verilen genel sınırları içerisinde kalacak şekilde bastırmaktadır. Genpower alternatörler TIF değeri <50 ve THF değeri <2'dir.

Geçici Voltaj Düşümü (Transient Sınıfı)

0.8-1 güç faktöründe (Cos Q) ani olarak tam yük uygulanmasında geçici voltaj düşümü, nominal çıkış voltajının %3 den daha azdır, maksimum %18 civarındadır, toparlanma süresi 0.3 saniyedir.

Sürekli Çalışma S-1 / Ortam Sıcaklığı 40°C

Alternatörler S1 sürekli çalışma sınıfında, yalıtım sistemine zarar vermeden her 12 saatte bir 1 saat süreyle% 10'a kadar aşırı yüklenme olasılığı ile anma gücünde sınırsız bir süre çalışırlar. Sürekli veya asal görev olarak da adlandırılan S1, ağırlıklı olarak başka bir güç kaynağının bulunmadığı, örneğin; Kiralama grupları, sulama, soğutma, kırsal alan faaliyetleri, kamplar, şantiyeler ve pik saatler için uygulama grupları. Sürekli çalışma için, 40°C ortam sıcaklığında; sıcaklık artışı limit değeri olan 125°C geçmemelidir.

Yedek Güç (Standby) Ortam Sıcaklığı 40°C

Jeneratör grubu, acil durumda, şebeke veya başka bir ana güç kaynağı tarafından tedarik edilen yerlerde değişken yüklerle enerji yedeklemesi yapar. Bu tür bir çalışmada, makine aşırı yüklemeyi kabul etmez ve değişken yüklerle yedekleme hizmetinin (40°C) nominal gücüne kadar çalışır. 150°C'ye kadar sarım sıcaklığında bir yükselme kabul edilir (IEC 60034 standardına göre) Ancak, bu gerçekleşirse, jeneratörün ömrü 2 ila 6 kat azalır. Jeneratörün yedekleme görevinde kullanımı yılda 500 saat ile sınırlıdır.

Yedek Güç (Standby) Ortam Sıcaklığı 27°C

Durum bir önceki duruma benzer; Ancak kabul edilen maksimum ortam sıcaklığı 27°C' dir. Bu şekilde bir çalışmada, alternatör daha fazla güç sağlayabilir ve 163°C lik bir sıcaklık artışı kabul edilir. Ana uygulama, ortam sıcaklığının yılda 300 saat sınırlandırılarak 27°C' yi geçmemesi gereken acil durum operasyonundadır.

Çalışma Koşulları

Alternatör seçimi yapılırken, çalışacağı yerdeki "İRTİFA", "ORTAM SICAKLIĞI" ve "GÜÇ FAKTÖRÜ" göz önünde bulundurulmalıdır. Güç düşümlerini aşağıdaki tablo yardımıyla hesaplanmalı ve ona göre güç tespiti yapılmalıdır.

400 SERİSİ

SENKRON ALTERNATÖR

4 KUTUPLU 50/60 Hz - TRİFAZE

GENPOWER®

ALTERNATÖR

Genel Bilgiler

İrtifa

Anma gücü, deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan çalışmayı ifade eder. Bu yükseklikten daha yüksek çalışma uygulamalar için aşağıdaki güç düzeltme faktörü uygulanmalıdır.

Yükseklik (m)	<1000	<1500	<2000	<2500	<3000
Düzeltilme Faktörü (K)	1	0.96	0.93	0.90	0.86

Güç Faktörü (Cos Q)

Anma gücü, güç faktörü cos ϕ 0.80 olan yükler için geçerlidir. Güç faktörü 0.80 den farklı çalışma koşulları ve uygulamalar için aşağıdaki güç düzeltme faktörü uygulanmalıdır.

Güç Faktörü (Cos Q)	0.80	0.70	0.60	0.50	0.30	0
Düzeltilme Faktörü (K)	1	0.93	0.88	0.84	0.82	0.80

Sıcaklık Artış Dereceleri

Alternatör sıcaklık artış dereceleri, TSE 60034-1 ve IEC 60034-1 standartlarına göre 40°C ortam sıcaklığı üzerine izin verilen en yüksek sıcaklık artış dereceleri.

Sıcaklık Artış Sınıfı	İzin Verilen Maksimum Sıcaklık
B	80°C
F	105°C
H	125°C

Ortam Sıcaklığı

Anma gücü, ortam sıcaklığı 40°C 'ye kadar olan çalışmaları ifade eder. 40°C'den farklı uygulamalar için aşağıdaki güç düzeltme faktörü uygulanmalıdır.

Ortam Sıcaklığı	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C
Düzeltilme Faktörü (K)	1.04	1.02	1	0.96	0.93	0.90

Sıcaklık İzolasyon Sınıfları

Alternatör sıcaklık izolasyon sınıfları, TSE 60034-1 ve IEC 60034-1 standartlarına göre bir alternatörün yalıtım sistemine zarar vermeden çalışabilecekleri maksimum izin verilen sıcaklığı vermektedir.

İzolasyon Sınıfı	İzin Verilen Maksimum Sıcaklık
F	155°C
H	180°C

Alternatörlerin Jeneratör Üzerindeki Çalışma Sınıfları

Aşağıdaki tabloda, jeneratör seti için TSE ISO 8528-1'e, alternatör için ISO8528-3 ve TSE 60034-1; IEC60034-1'in birleşimine uygun tanımları özetlemektedir.

Jeneratör Çalışma Sınıfları TSE 8528-1	Acil Yedek Güç Standby ESP	Sınırlı Sürede Anma Gücünde Prime LTP	Anma Gücünde Prime PRP	Sürekli Sabit Güç Continuous COP
Yük Tipi	Değişken	Sabit	Değişken	Sabit
Yıllık Çalışma Süreleri (Saat)	200	500	Süresiz	Süresiz
Ortalama Yük	70%	100%	70%	100%
Aşırı Yük	Hayır	Hayır	12 Saat de 1 Saat %10	Hayır
Alternatör Çalışma Sınıfı	Standby	Standby	Sürekli	Sürekli
Çalışma Rejim Sınıfı (ED)	S10	S10	S1	S1
Alternatör Sıcaklık Sınıfı	Standby 150/40°C	Standby 150/40°C	H Sınıfı 125/40°	H Sınıfı 125/40°
	Standby 163/27°C	Standby 163/27°C	F Sınıfı 105/40°C	F Sınıfı 105/40°C

Standby uygulamada, sargıların H sınıfı olması sebebiyle sıcaklık artışı limitinden daha sıcak çalışmasını sağlar. dolayısıyla:

40°C Sıcaklıkta; Sıcaklık artışı: 150°C

27°C Sıcaklıkta; Sıcaklık artışı: 163°C

400 SERİSİ

SENKRON ALTERNATÖR

4 KUTUPLU 50/60 Hz - TRİFAZE

GENPOWER®

ALTERNATOR

400V – 50 Hz

Alternatör Teknik Bilgileri – 50Hz

4 KUTUP 1500 DEVİR 50 Hz

TİPİK ÖZELLİKLER

Yalıtım Sınıfı	H	İkaz Kontrol sistemi	Kendinden ikazlı
Sargı Adımı	2/3 - (N° 6)	A.V.R. Modeli	Standart MX 341 + PMG
Terminal Sayısı	6	Voltaj Regülasyonu	± 1.0 %
Koruma Sınıfı	IP 23	Kısa devre Dayanma Sınırı	300% (3 IN) : 10s
İrtifa	≤ 1000 m	Toplam harmonik (*) TGH / THC	< 4 %
Aşırı Devir Sayısı	2250 d./dak.	Dalga Formu: NEMA = TIF - (*)	< 50
Hava Debisi	1.614 m³/san	Dalga Formu: I.E.C. = THF - (*)	< 2 %
Ön Yatak	-	Arka Yatak	6317 - 2RZ

(*)Dengeli yükte tam lineer değerlerde veya yüksüz durumda Faz-Faz harmonik miktarı

50 Hz kVA / kW – Güç faktörü (Cos Q) = 0,8

Çevre koşulları C°	Sürekli Çalışma / 40°C			Stand-by Çalışma / 27°C			
	H / 125° K			H / 163° K			
Sıcaklık Artışı C°							
Yıldız (V)	380/220	400/231	415/240	380/220	400/231	415/240	
Üçgen (V)	220	230	240	220	230	240	
GNP 400 S	kVA	909	909	943	1000	1000	1037
	kW	727	727	754	800	800	830
GNP 400 M	kVA	1000	1000	1038	1100	1100	1141
	kW	800	800	830	880	880	913
GNP 400 MX	kVA	1136	1136	1178	1250	1250	1296
	kW	909	909	942	1000	1000	1037
GNP 400 L	kVA	1273	1273	1321	1400	1400	1453
	kW	1018	1018	1057	1120	1120	1162
GNP 400 L1	kVA	1418	1418	1471	1560	1560	1618
	kW	1134	1134	1177	1248	1248	1294
GNP 400 L2	kVA	1500	1500	1556	1650	1650	1712
	kW	1200	1200	1245	1320	1320	1370
GNP 400 LX	kVA	1591	1591	1650	1750	1750	1815
	kW	1273	1273	1320	1400	1400	1452

REAKTANS DEĞERLERİS (%) - ZAMAN SABİTİ (ms) YALITIM SINIFI H / 400 V

	400 V	400 S	400 M	400 MX	400 L	400 L1	400 L2	400 LX
VOLTAJ SERİ YILDIZ								
DIR. AXIS SYNCHRONOUS	Xd	2,83	2,7	2,73	2,51	2,5	2,49	2,45
DIR. AXIS TRANSIENT	X'd	0,23	0,23	0,22	0,2	0,019	0,019	0,018
DIR. AXIS SUBTRANSIENT	X''d	0,16	0,16	0,15	0,14	0,0133	0,013	0,012
QUAD. AXIS REACTANCE	Xq	1,7	1,6	0,61	1,47	0,13965	0,13	0,12
QUAD. AXIS SUBTRANSIENT	X''q	0,19	0,17	0,19	0,21	0,01995	0,02	0,02
LEAKAGE REACTANCE	XL	0,09	0,08	0,08	0,07	0,00665	0,007	0,006
NEGATIVE SEQUENCE	X2	0,2	1,18	0,19	0,2	0,019	0,019	0,018
ZERO SEQUENCE	X0	0,03	0,02	0,02	0,02	0,018	0,018	0,017

DOYMUŞ REAKTANS - YALITIM SINIFI H / 400 V

	400 V	400 S	400 M	400 MX	400 L	400 L1	400 L2	400 LX
T'd TRANSIENT TIME CONST.		0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
T'd SUB-TRANSTIME CONST.		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
T'do O.C. FIELD TIME CONST.		2,35	2,44	3,03	3,4	3,4	3,5	3,5
Ta ARMATURE TIME CONST.		0,04	0,04	0,046	0,049	0,05	0,05	0,48
SHORT CIRCUIT RATIO		1/Xd	1/Xd	1/Xd	1/Xd	1/Xd	1/Xd	1/Xd

STANDART ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



www.genpower.com.tr

Genpower, bu tabloda belirtilen değerleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

400 SERİSİ

SENKRON ALTERNATÖR









4 KUTUPLU 50/60 Hz - TRİFAZE

GENPOWER®

ALTERNATÖR

400V – 50 Hz

3 Faz 400 V 50 Hz Verim Eğrisi & Güç Düşüm Eğrisi & Alternatör Sarımları

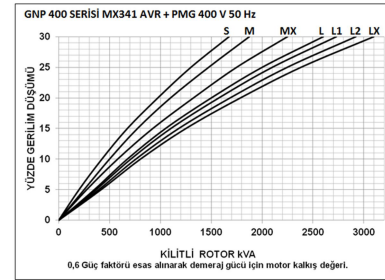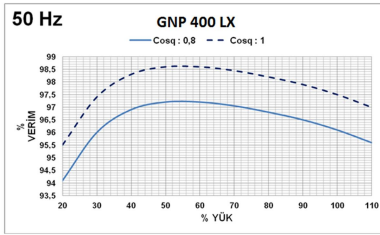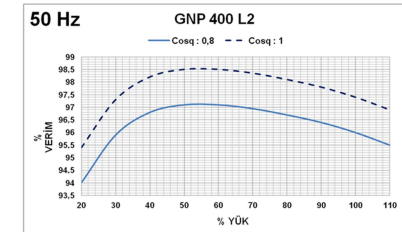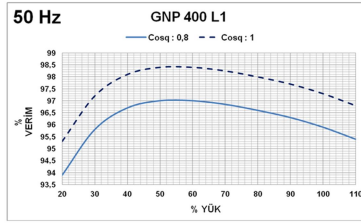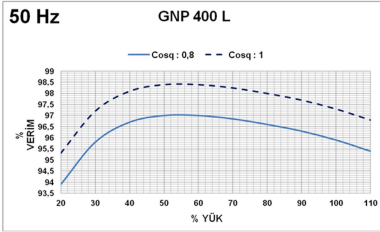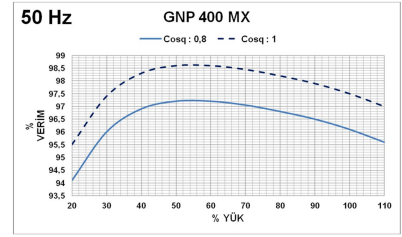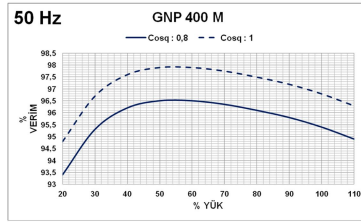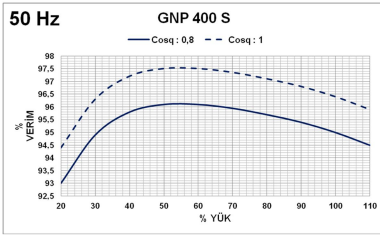

ALTERNATÖR SARIMLARI							
4 Kutup	50 Hz - 1500 R.P.M						
Faz	3	3	3	3	3	1	1
Bağlantılar							
Terminal Sayısı	6	6	12	12	12	12	12
Standart Bağlantı	380 - 400 - 415V	220 - 240V	380 - 400 - 415V	220 - 240V	190 - 208V	220 - 240V	220 - 240V

GENPOWER Alternatörlerin, Rotor, Stator ve İkaz Sargılarında yüksek kalitede **%100 Bakır** kullanılmaktadır, Paket Sacları yüksek nitelikli **Silislisli Sacdan** imal edilmektedir, bu yüzden Alternatör verimleri emsallerinden daha yüksektir.

400 SERİSİ

SENKRON ALTERNATÖR

4 KUTUPLU 50/60 Hz - TRİFAZE

GENPOWER®

ALTERNATÖR

480V – 60 Hz

Alternatör Teknik Bilgileri – 60Hz

4 KUTUP 1800 DEVİR 60 Hz

TİPİK ÖZELLİKLER

Yalıtım Sınıfı	H	İkaz Kontrol sistemi	Kendinden ikazlı
Sargı Adımı	2/3 - (N° 6)	A.V.R. Modeli	Standart MX 341 + PMG
Terminal Sayısı	6	Voltaj Regülasyonu	± 1.0 %
Koruma Sınıfı	IP 23	Kısa devre Dayanma Sınırı	300% (3 IN) : 10s
İrtifa	≤ 1000 m	Toplam harmonik (*) TGH / THC	< 4 %
Aşırı Devir Sayısı	2250 d./dak.	Dalga Formu: NEMA = TIF - (*)	< 50
Hava Debisi	1.961 m³/san	Dalga Formu: I.E.C. = THF - (*)	< 2 %
Ön Yatak	-	Arka Yatak	6317 - 2RZ

(*)Dengeli yükte ,tam lineer değerlerde veya yüksüz durumda Faz-Faz harmonik miktarı

60 Hz kVA / kW – Güç faktörü (Cos Q) = 0,8

Çevre koşulları C°	Sürekli Çalışma / 40°C			Stand-by Çalışma / 27°C			
	H / 125° K			H / 163° K			
Scaklık Artışı C°	H / 125° K			H / 163° K			
Yıldız (V)	416/240	440/254	480/277	416/240	440/254	480/277	
Üçgen (V)	240	254	277	240	254	277	
GNP 400 S	kVA	1026	1080	1137	1129	1188	1251
	kW	821	864	910	903	950	1001
GNP 400 M	kVA	1129	1188	1250	1242	1307	1375
	kW	903	950	1000	994	1046	1100
GNP 400 MX	kVA	1283	1350	1421	1411	1485	1563
	kW	1026	1080	1137	1129	1188	1250
GNP 400 L	kVA	1435	1511	1591	1578	1662	1750
	kW	1148	1209	1273	1262	1329	1400
GNP 400 L1	kVA	1574	1657	1744	1731	1822	1918
	kW	1259	1326	1395	1385	1458	1534
GNP 400 L2	kVA	1639	1725	1816	1803	1898	1998
	kW	1311	1380	1453	1442	1518	1598
GNP 400 LX	kVA	1739	1830	1926	1913	2013	2119
	kW	1391	1464	1541	1530	1610	1695

REAKTANS DEĞERLERİS (%) - ZAMAN SABİTİ (ms) YALITIM SINIFI H / 480 V

	480 V	400 S	400 M	400 MX	400 L	400 L1	400 L2	400 LX
VOLTAJ SERİ YILDIZ								
DIR. AXIS SYNCHRONOUS	Xd	2,9715	2,835	2,8665	2,6355	2,625	2,6145	2,5725
DIR. AXIS TRANSIENT	X'd	0,2415	0,2415	0,231	0,21	0,01995	0,01995	0,0189
DIR. AXIS SUBTRANSIENT	X"d	0,168	0,168	0,1575	0,147	0,013965	0,01365	0,0126
QUAD. AXIS REACTANCE	Xq	1,785	1,68	0,6405	1,5435	0,1466325	0,1365	0,126
QUAD. AXIS SUBTRANSIENT	X"q	0,1995	0,1785	0,1995	0,2205	0,0209475	0,021	0,021
LEAKAGE REACTANCE	XL	0,0945	0,084	0,084	0,0735	0,0069825	0,00735	0,0063
NEGATIVE SEQUENCE	X2	0,21	1,239	0,1995	0,21	0,01995	0,01995	0,0189
ZERO SEQUENCE	X0	0,0315	0,021	0,021	0,021	0,0189	0,0189	0,01785

DOYMUŞ REAKTANS - YALITIM SINIFI H / 480 V

	480 V	400 S	400 M	400 MX	400 L	400 L1	400 L2	400 LX
T'd TRANSIENT TIME CONST.		0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
T"m SUB-TRANSTIME CONST.		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
T'do O.C. FIELD TIME CONST.		2,35	2,44	3,03	3,4	3,4	3,5	3,5
Ta ARMATURE TIME CONST.		0,04	0,04	0,046	0,049	0,05	0,05	0,48
SHORT CIRCUIT RATIO		1/Xd	1/Xd	1/Xd	1/Xd	1/Xd	1/Xd	1/Xd

STANDART ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

400 SERİSİ

SENKRON ALTERNATÖR









4 KUTUPLU 50/60 Hz - TRİFAZE

GENPOWER®

ALTERNATÖR

480V – 60 Hz

3 Faz 480 V / 60 Hz Verim Eğrisi & Güç Düşüm Eğrisi & Alternatör Sınımları

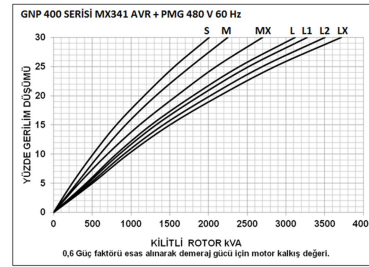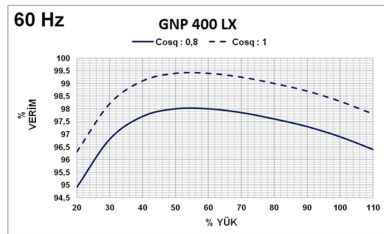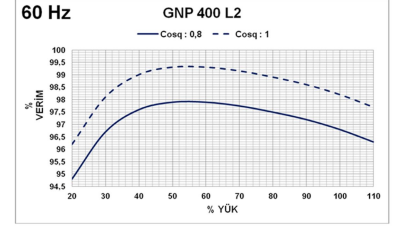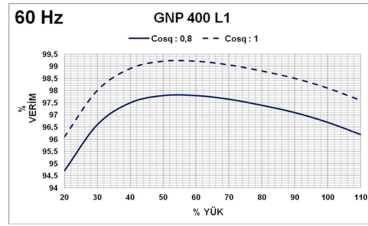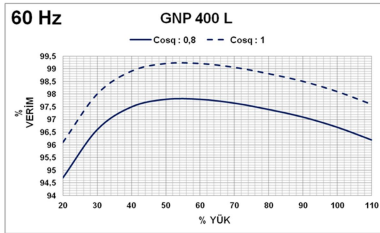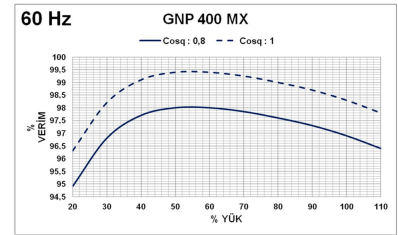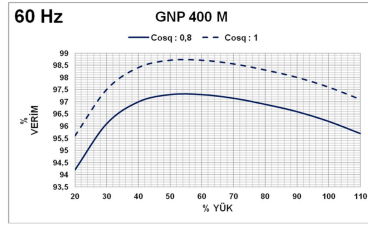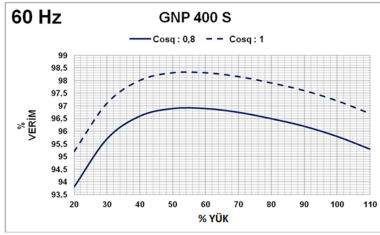

ALTERNATÖR SARIMLARI							
4 Kutup 60 Hz - 1800 R.P.M							
Faz	3	3	3	3	3	1	1
Bağlantılar							
Terminal Sayısı	6	6	12	12	12	12	12
Standart Bağlantı	380 - 480V	220 - 277V	380 - 480V	220 - 277V	190 - 240V	220 - 240V	220 - 240V

GENPOWER Alternatörlerin, Rotor, Stator ve İkaz Sargılarında yüksek kalitede **%100 Bakır** kullanılmaktadır, Paket Sacları yüksek nitelikli **Silislis Sacdan** imal edilmektedir, bu yüzden Alternatör verimleri emsallerinden daha yüksektir.

400 SERİSİ

SENKRON ALTERNATÖR

4 KUTUPLU 50/60 Hz - TRİFAZE



GENPOWER®

ALTERNATOR



ÖLÇÜLER

Ölçülendirme

GNP 400 S-M-MX

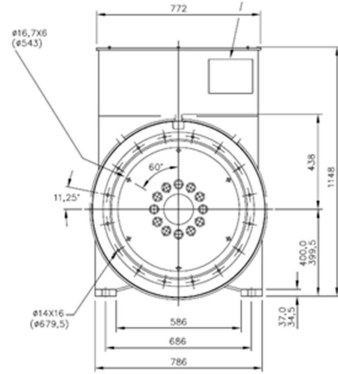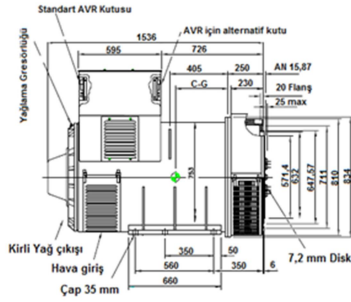

GNP 400 L-L1-L2-LX

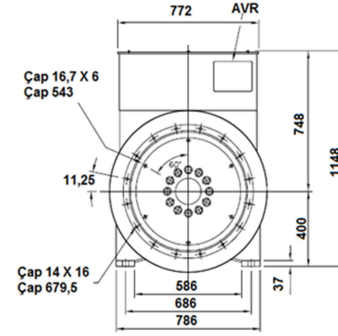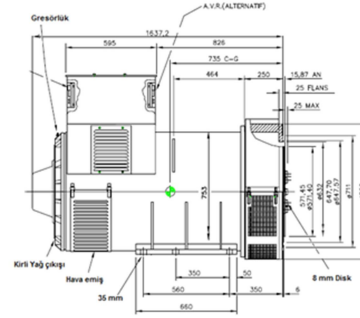

Standart Dışı Üretimlerimiz

Işıldak, Aydınlatma Kule Alternatörleri
Kaynak Alternatörleri
Yüksek Frekans Alternatörleri
Değişken Devirli Alternatörleri

Doğru Akım Alternatörleri – (DC)
Orta Gerilim Alternatörleri – (MV)
Yüksek Gerilim Alternatörleri – (HV)
IP44 ve IP54 Sınıfı Alternatörleri – (Marin)

Kalite Belgeleri / Sertifikalar

Marka Tescil Belgesi
Kapasite Raporu (32400 Adet / Yıl)
Yerli Malı Alternatör Belgesi / 1 - 5000 kVA
ISO 9001 - 2015 Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
ISO 14001 - 2015 Belgesi
TS EN 60034 - 1 Belgesi

İmalat Yeterlilik Belgesi
TSE - Hizmet Yeterlilik Belgesi
OHSAS 18001 - 2007 Belgesi
TSE belgesi



GENPOWER®

ALTERNATOR

Fabrika & Genel Müdürlük

ASO II. Organize Sanayi Bölgesi
2010 Caddesi No: 18

Temelli-Sincan/Ankara, Türkiye

Tel/Faks+90(312) 641 32 22 - 641 32 32



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



www.genpower.com.tr

Genpower, bu tabloda belirtilen değerleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.